Dati / Betriebsdaten 2025

Depuratore Passiria
Kläranlage Passeier

AMBIENTE.UMWELT
ACQUA.WASSER
RETE.NETZ
ANALISI.ANALYSEN

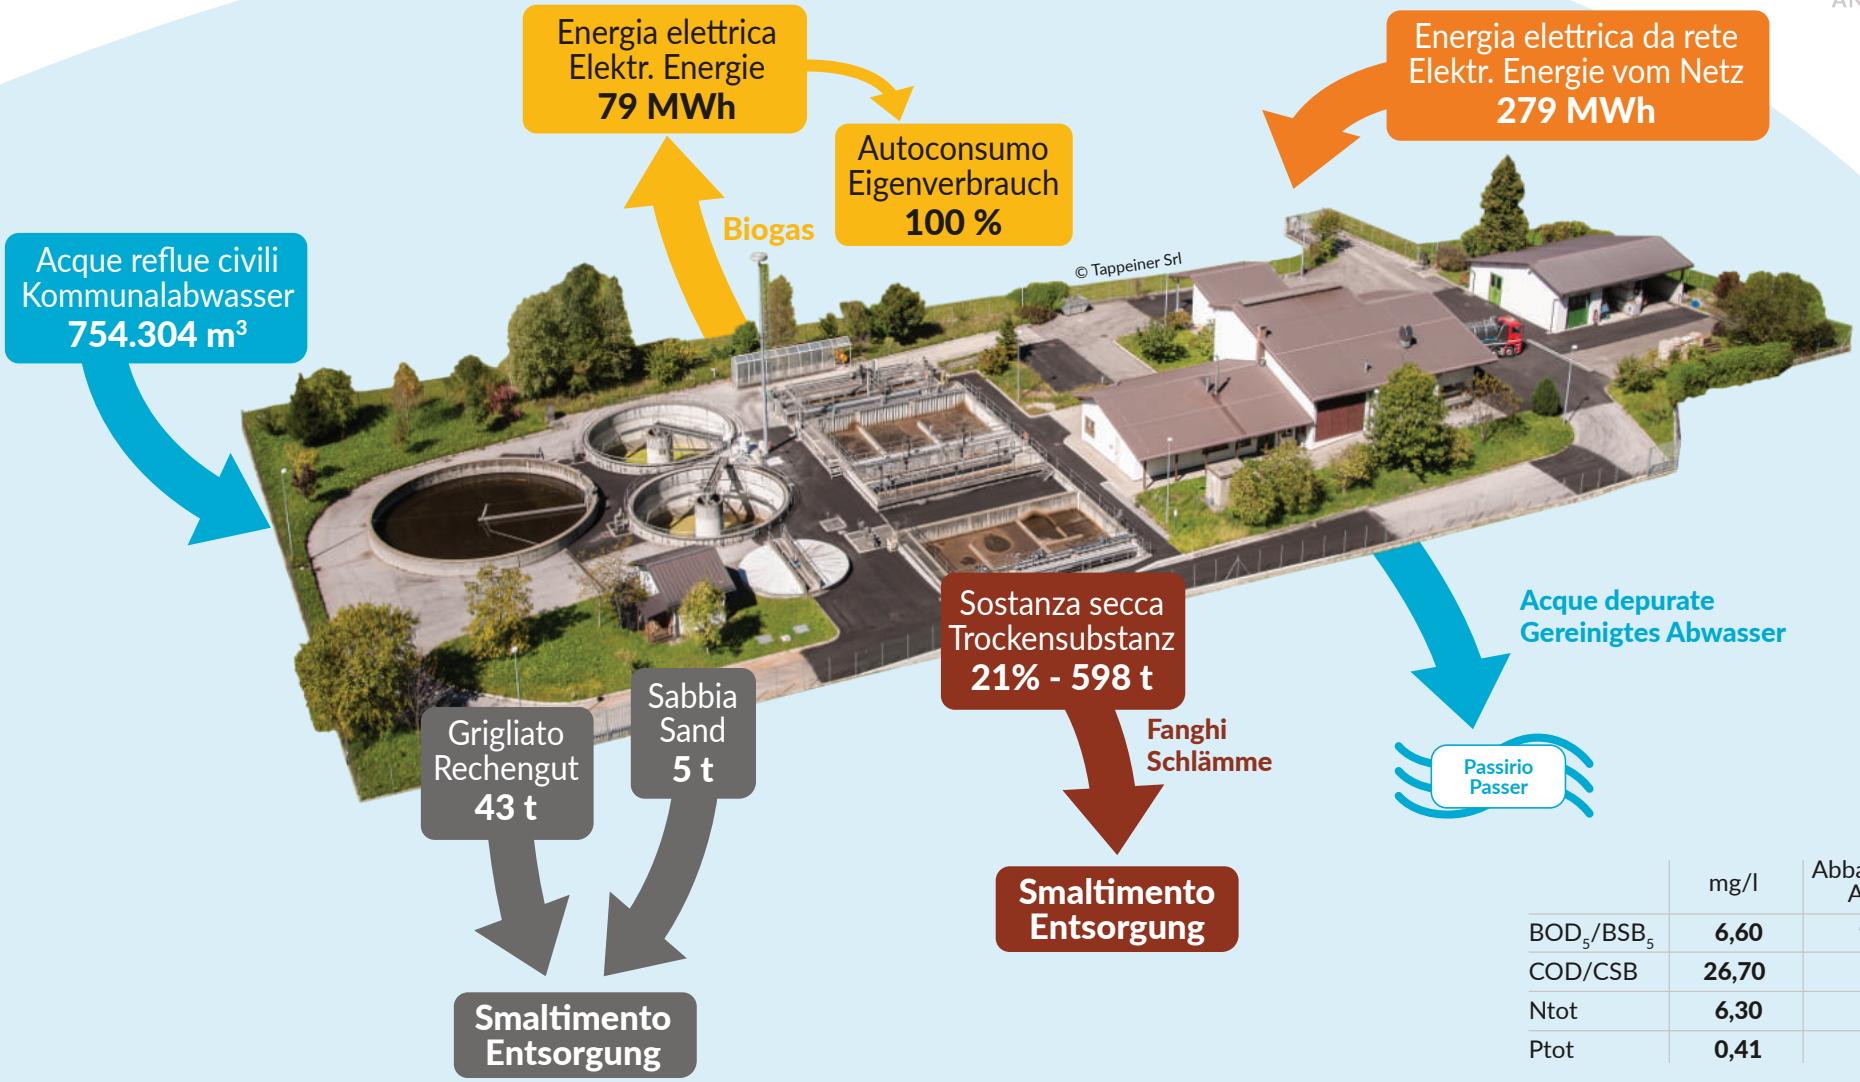

	mg/l	Abbattimento Abbau
BOD_5/BSB_5	**6,60**	**98 %**
COD/CSB	**26,70**	**96 %**
Ntot	**6,30**	**88 %**
Ptot	**0,41**	**95 %**